

2024年12月6日

お客様 各位

ダイヤゼブラ電機株式会社
エネルギーソリューション本部
本部長 宮城 康夫

「EIBS7」JET 認証更新及び一部仕様変更に関するお知らせ

拝啓

時下ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。さて、弊社蓄電ハイブリッドシステム「EIBS7」におきまして、JET 認証の更新手続きを進めております。更新状況につきまして、以下の通りお知らせいたします。また、認証更新にともない、一部仕様を変更いたしますので、あわせてご案内申し上げます。

敬具

—記—

1. 対象品番ならびに更新後の認証有効年月

対象品番	認証番号	更新前の有効年月	更新後の有効年月	手続き状況
EHF-S55MP3B	MD-0039	2024年12月8日	2026年2月22日	認証書更新済
EHF-S80MP4B	MD-0044	2025年1月28日	2026年2月22日	12月中旬完了予定
EHF-S99MP5B	MD-0041	2025年1月28日	2026年2月22日	認証書更新済

※更新後の認証書につきましては、製品ホームページへ順次掲載させていただきます。

2. 仕様変更内容


① 蓄電池ユニット接続用アース端子の変更

蓄電池ユニット接続用アース端子を端子台への結線に変更し、アース線へのコア取り付け作業を省略いたします。本変更によって、一部同梱物を変更いたします。

変更前

蓄電池ユニット端子台への配線


- ③ 蓄電池ユニットからのケーブルを蓄電池ユニット端子台 (+, -) に、アース線を下配手順で必ずコアに通し、アース端子 (↓) に接続する。
※蓄電池ユニットは必ず1台目のハイブリッドパワコンに繋いでください。
(実体配線図はP.36ページ、複数台のハイブリッドパワコンと組み合わせて配線する場合P.42ページ)

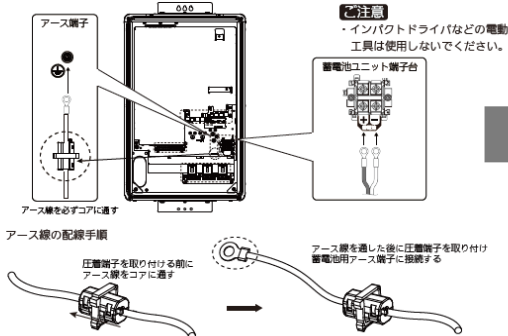

変更後

蓄電池ユニット端子台への配線

- ③ 蓄電池ユニットからのケーブルを蓄電池ユニット端子台 (+, -) に、アース線をアース端子 (↓) に接続する。
※蓄電池ユニットは必ず1台目のハイブリッドパワコンに繋いでください。
(実体配線図はP.36ページ、複数台のハイブリッドパワコンと組み合わせて配線する場合P.42ページ)

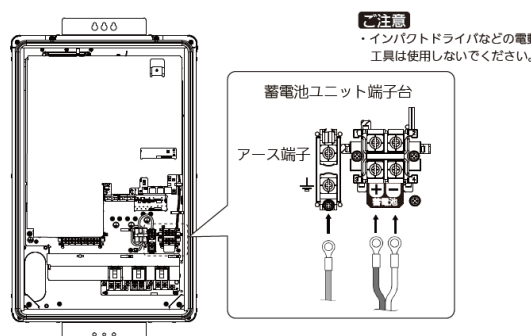

【無断複写・転載・配布はご遠慮願います】

② CT センサチェック実施方法の変更

CT センサチェックにつきまして、従来は蓄電ハイブリッドシステムの試運転時に自動で実施しておりましたが、より確実に CT センサチェックを実施完了いただくため、手動による実施へ変更いたします。手順概要は以下となりますが、詳細につきましては工事説明書をご参照ください。

設置時に必ず CT センサチェックを行って下さい。

ご注意

本紙をハイブリッドパワコン内部から取り出して作業を行ってください。
また、作業終了後にハイブリッドパワコン内部に戻さないでください。


CTセンサチェックの概要手順（詳細は工事説明書をご参照ください）

1. チェック前確認

- ・連系ブレーカON、蓄電池ユニット開閉器ON、PCS1のPV入力すべてOFF、外部発電機停止
- ・全PCSを連系手動停止中にする（[メニュー]-[運転停止制御]-[PCS全]-[停止]）

2. CTセンサチェック設定要求をタップ

PCS1以外も運転しようとする
と警告表示が出て運転
を開始できません。

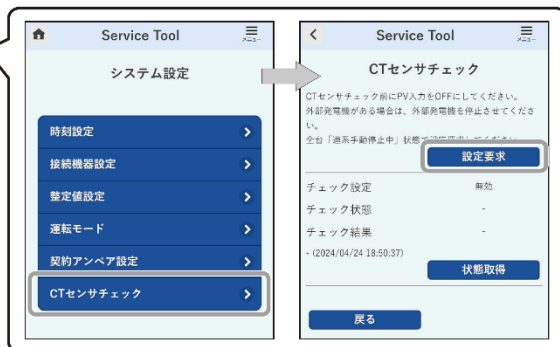


3. PCS1のみ運転 （[メニュー]-[運転停止制御]-[PCS1]-[運転]）

4. CTセンサチェック終了確認

5. PCS1を停止 （[メニュー]-[運転停止制御]-[PCS1]-[停止]）

PCS1を停止させずに再運転
をさせようとする警告表示
が出て運転を開始できません。

（全PCSを運転）

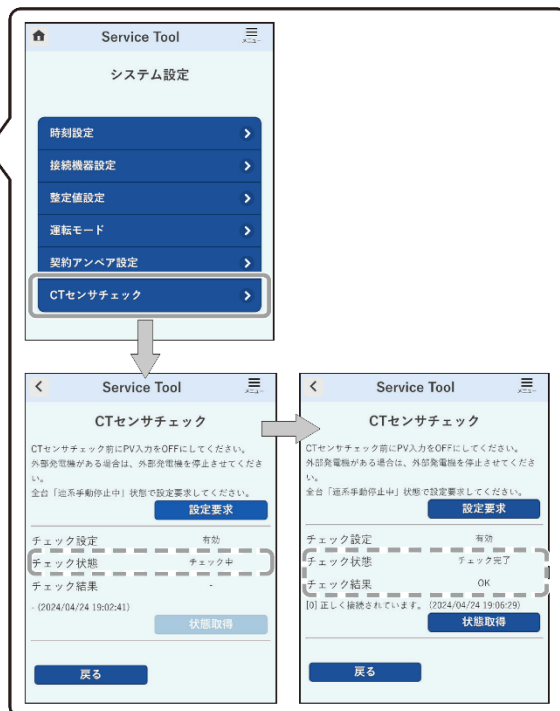

【無断複写・転載・配布はご遠慮願います】

3. 仕様変更品の納品開始時期


仕様変更品は2025年2月頃よりご納品を予定しておりますが、詳細につきましては、営業担当者より改めてご案内いたします。

4. 仕様変更品のご確認方法

仕様変更品は以下の方法で見分けることができます。

① 梱包状態

変更品は梱包箱の品名表示面にアルファベットの識別記号をマーキングいたします。

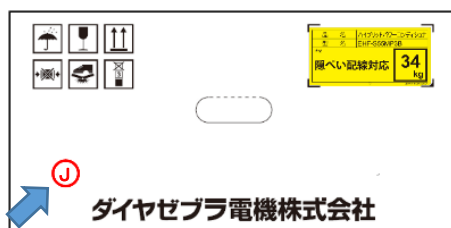

② 製品本体

変更品は定格ラベルに2次元バーコードが追加されます。製造番号(10桁)に続けてアルファベットの識別記号を印字いたします。



2次元
バーコード

対象品番	識別記号	備考
EHF-S55MP3B	J	今後の変更があった場合はJより若いアルファベット(L,H,...)を付与します
EHF-S80MP4B	J	
EHF-S99MP5B	J	

以上

【無断複写・転載・配布はご遠慮願います】